


PIWNICA

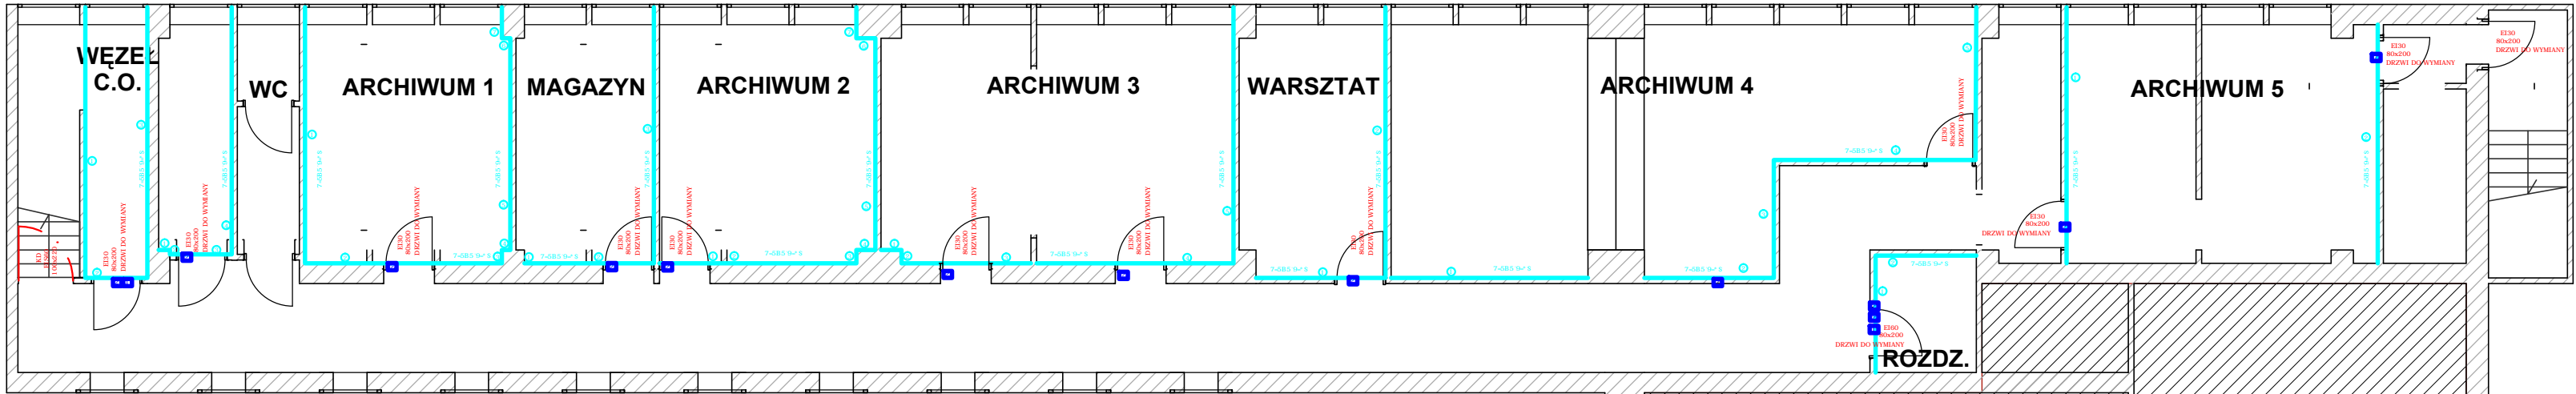

LEGENDA:

- CENTRALA ODDYMIANIA

CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- HDGs 3x2,5PH90
- HTKSH 4x2x0,8 PH90
- YnTKSYekw 3x2x0,8
- PRZEPUST KABLOWY NR 1 (OPIS)
- PRZEPUST INSTALACYJNY NR 2 (OPIS)
- ELEKTROTRZYMACZ DRZWIOWY
- CENTRALA KURTINY

CENTRALA KURTINY EW 60
- PRZYCISK ZAMYKAJĄCY KURTYNĘ
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO – AKUSTYCZNY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY

inwestor	W: aÁ\ aà[, ^Á Á@: a[, aÁ ~ ÉOa) &a•\ aÁaCH €€Á@: a 5, Á	[] : aÁ , aÁ	roz. a•\ a upr. KNP 6/196/2009	Kasinska
obiekt	W: aÁ\ aà[, ^Á Á@: a[, aÁ ~ ÉOa) &a•\ aÁaCH €€Á@: a 5, Á	[] : b\ d , aÁ	W. Bajowski GP.IV 63/174/75 MAP/IE/7113/02	BCi
temat projektu	Ú[: { a•: &^) aÁ\ ^ (^) d , Á••o{ ^Á aá{ a) aÁ : aÁ ^Á Á W: aÁ\ aà[, ^Á Á@: a[, a	nr projektu	08/SAP/2015	
zakres rysunku	Ú[: { a•: &^) aÁ\ ^ (^) d , Á••o{ ^Á aá{ a) aÁ : aÁ ^Á Á [] : a[, ^ & a) a[: q{ aÁ q) a	skala 1:100	data Ó! : a : a ÁEFÍ	nr rysunku 9