



# KLATKA BOCZNA

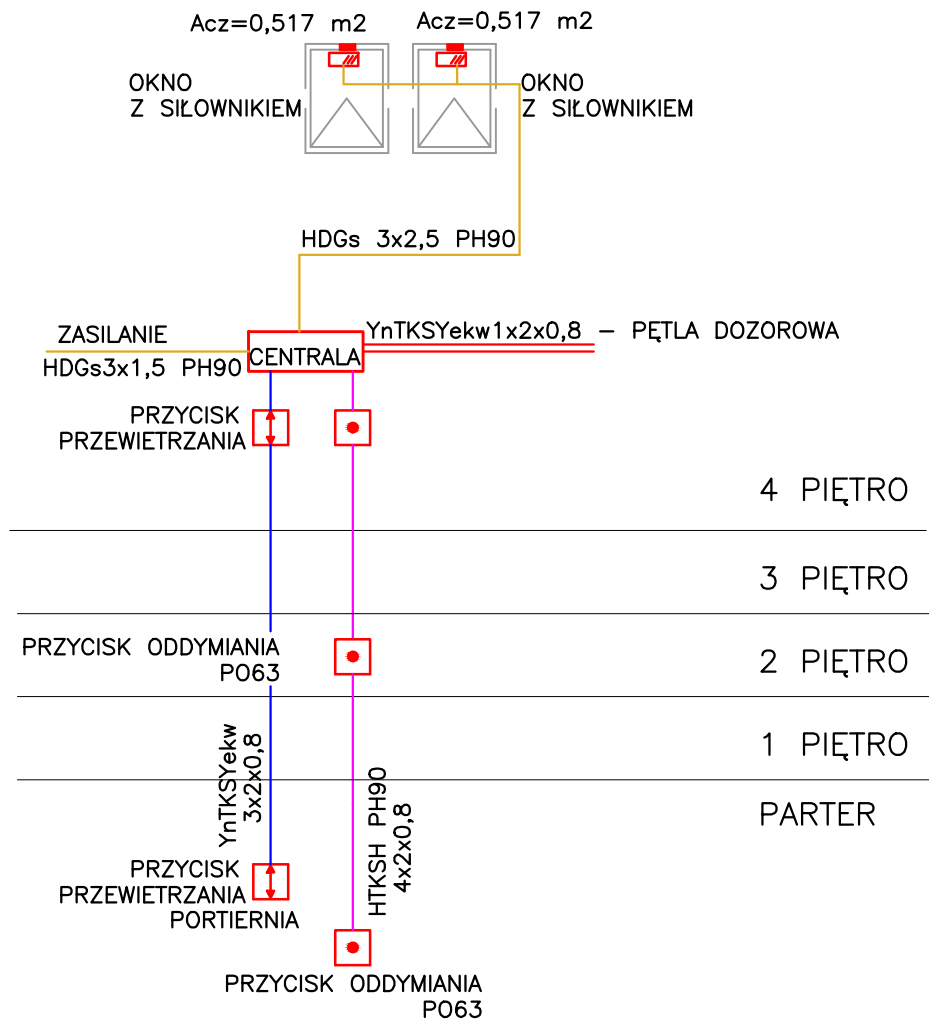

# KLATKA ŚRODKOWA

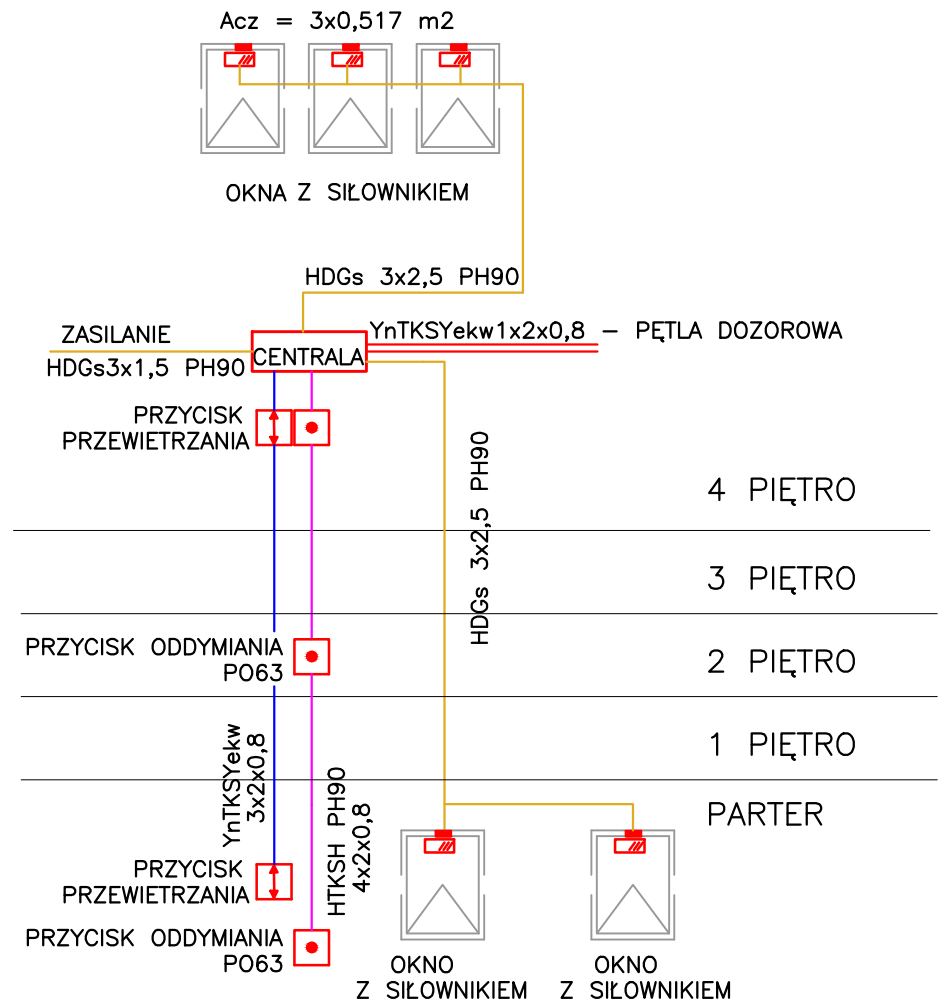

inwestor	W: áĀłśá[ , ^ Ą Ć@: ą [ , ă Ę ~   Ę@ś ) & * \ ă ă Ĥ Ĥ € Ć@: ą 5, Ą	[ ] : ă [ , ă	ă Œ ä • \ ə upr. KNP 6/196/2009	Kasinska
obiekt	W: áĀłśá[ , ^ Ą Ć@: ą [ , ă Ę ~   Ę@ś ) & * \ ă ă Ĥ Ĥ € Ć@: ą 5, Ą	[ ] : ă [ , ă	W. Bajowski GP.IV 63/174/75 MAP/IE/7113/02	Bci
temat projektu	Ų[ ă \ ă • • ċ [ ~ Ą • • ] ă ă ă ă [ ă [ , ă ă   ă ă ~ ă ] \ ~ W: ă ~ Ą Ĭ ă ă [ , ~ ^ [ Ą Ć@: ą [ , ă	nr projektu	08/SAP/2015	
zakres rysunku	Schemat ideowy systemu oddymiania klatek schodowych		data Ō i ~ ă : ă Ă Ė í	nr rysunku 9

Ô^}d~{ Á&@[]^Á! : ^&q [ [ æ[, ^áóç c, ÿæ æ ā, ^b  
ÄSÜÖŠÛU ÄŮ] Ě Ā Ę Ě